


Grundläggning för ELVIRA betongstationer

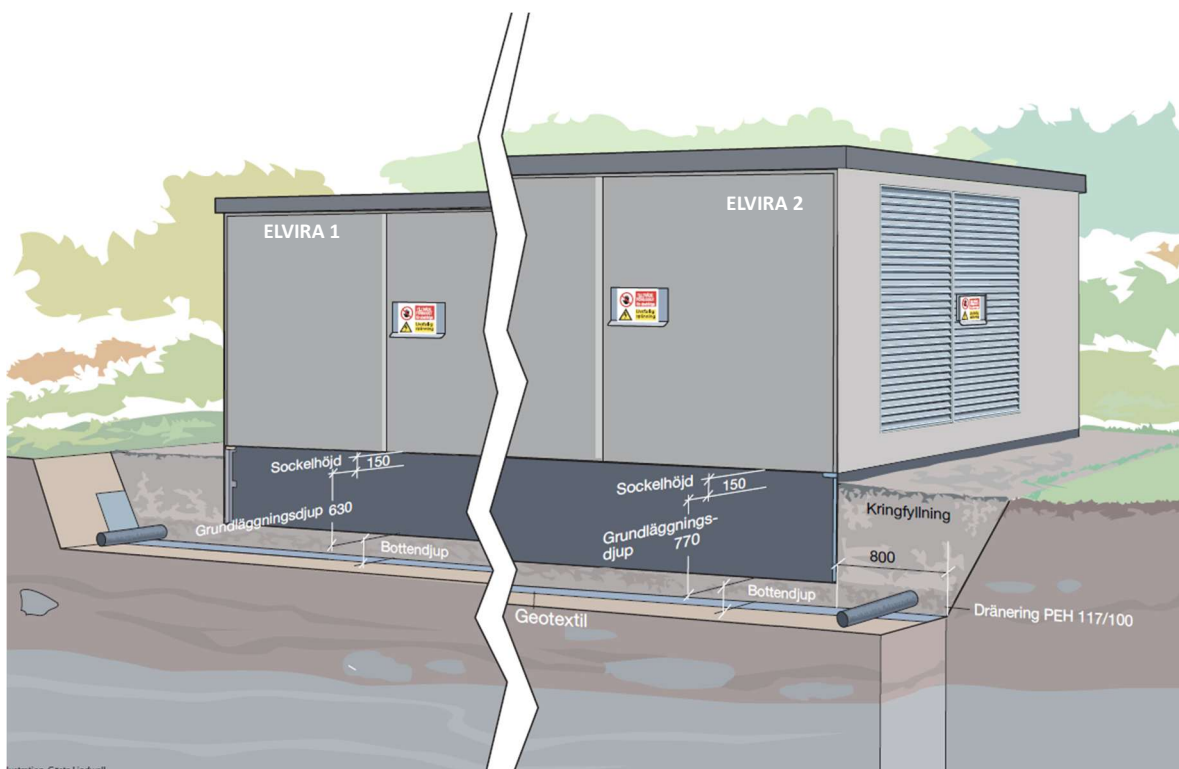

Markslag	Bottenbädd		Geotextil	Dränering Lutning 10%	Kringfyllning
	Bottendjup	Material			
Sprängbotten, sprängstensfyllning, block	15-20 cm från närmaste sten	Singel eller Makadam 8-16, 16-32	Erfodras	Erfodras vid sprängbotten	Singel eller Makadam 8-16, 16-32
Grovkorning morän, grus, sand	0 cm	Befintligt material, sten >60 mm borttages	-	-	Befintligt material, sten >60 mm borttages
Finkorning morän, siltig sand, silt, fast lera	30 cm	Singel eller Makadam 8-16, 16-32	Erfodras	Erfodras	Singel eller Makadam 8-16, 16-32
Lös lera, torv, dy och gyttja	OBS! Geoteknisk undersökning erfodras				
Grundläggningsdjupet till singelbäddens övre yta är 630 mm för ELVIRA 1.					
Grundläggningsdjupet till singelbäddens övre yta är 770 mm för ELVIRA 2.					
Anm.: I förekommande fall kan för bottenbädd/bottenhöjd och kringfyllning singel och makadam ersättas med likvärdigt material					

OBS! ovanstående anvisningar utgör endast en rekommendation. Det åligger beställaren att i varje särskilt fall försäkra sig om att grundläggningen är anpassad den levererade byggnaden och lokala förutsättningar.